L.C.I.
HVAC

# UNIDAD DE FILTRACIÓN
# Modelo EOS 05 / 08

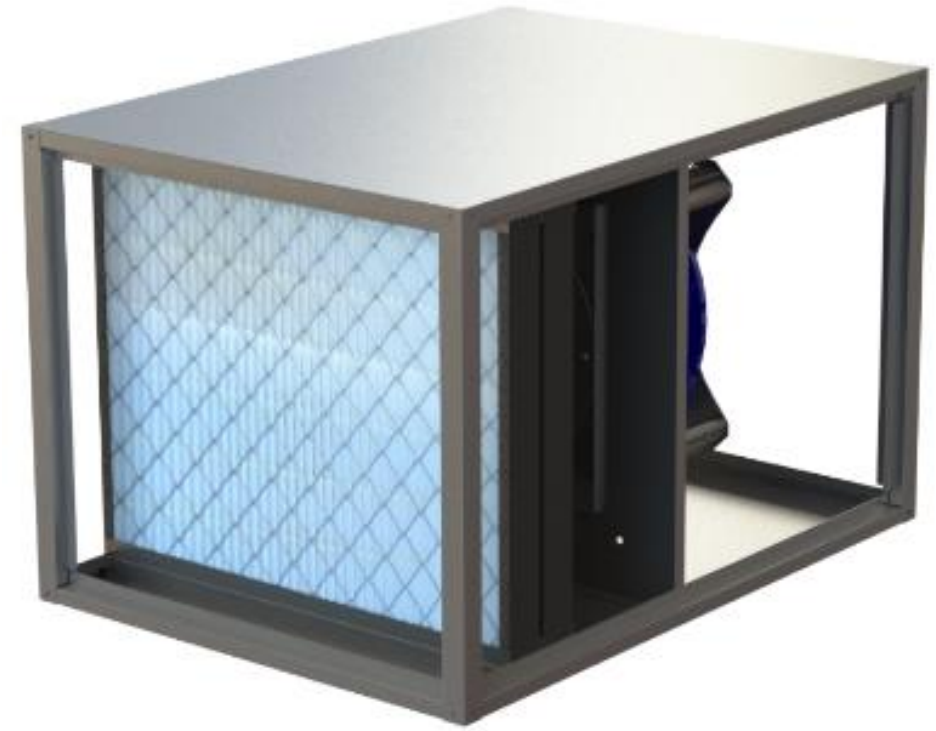

# UNIDAD DE FILTRACIÓN EOS 05 / 08

## DATOS GENERALES

**Caudal Nominal:** **840 $m^3$ / h**

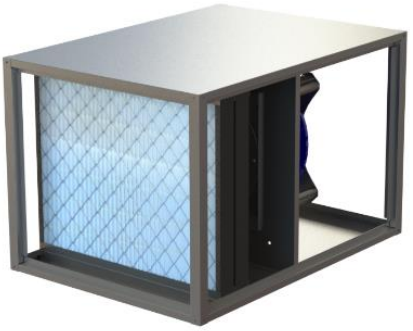

Filtración: F6, F7, F6 + F8, F7 + F9

Posibilidad de una o dos etapas de filtración

## ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Estructura: Ch. galvanizada de espesor de 1mm

Panel: Aislamiento fonoabsorbente

Temperaturas de trabajo: Entre -20ºC y +70ºC

Medidas: Largo 470 mm Ancho 318 mm Alto 304 mm

Peso: 9 Kg

## DATOS TÉCNICOS

### VENTILADOR IMPULSIÓN

| Denominación | Potencia | Aliment. Eléctrica | Consumo |
|---|---|---|---|
| PLUG-FAN EC | 0,17 kW | 1~ 230 V 50Hz | 1,75 – 1,45 A |

### DATOS DE SONIDO

| Frecuencia (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot. Sonora (dBA) | 59 | 50 | 52 | 54 | 54 | 52 | 34 | 27 | 62,1 dBA |
| NPS – Nivel de presión sonora a 1,5 m en descarga libre | | | | | | | | | 47,6 dBA |

*Datos para caudal nominal del recuperador*

# UNIDAD DE FILTRACIÓN EOS 05 / 08

## DIMENSIONES

| | | |
|---|---|---|
| A | 470 | mm |
| B | 318 | mm |
| C | 304 | mm |
| D | 30 | mm |
| E | 50 | mm |
| F | 90 | mm |
| G | 200 | mm |
| H | 200 | mm |

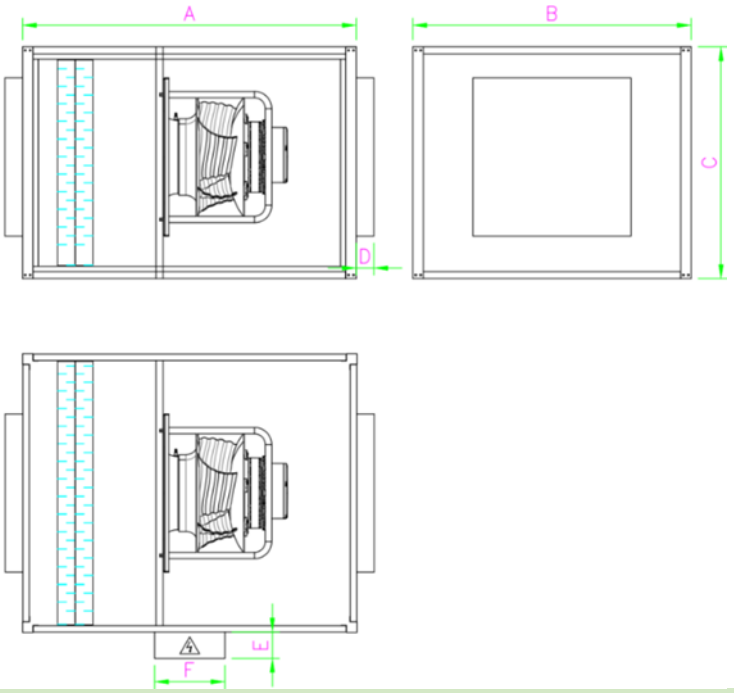


## CURVAS DE TRABAJO

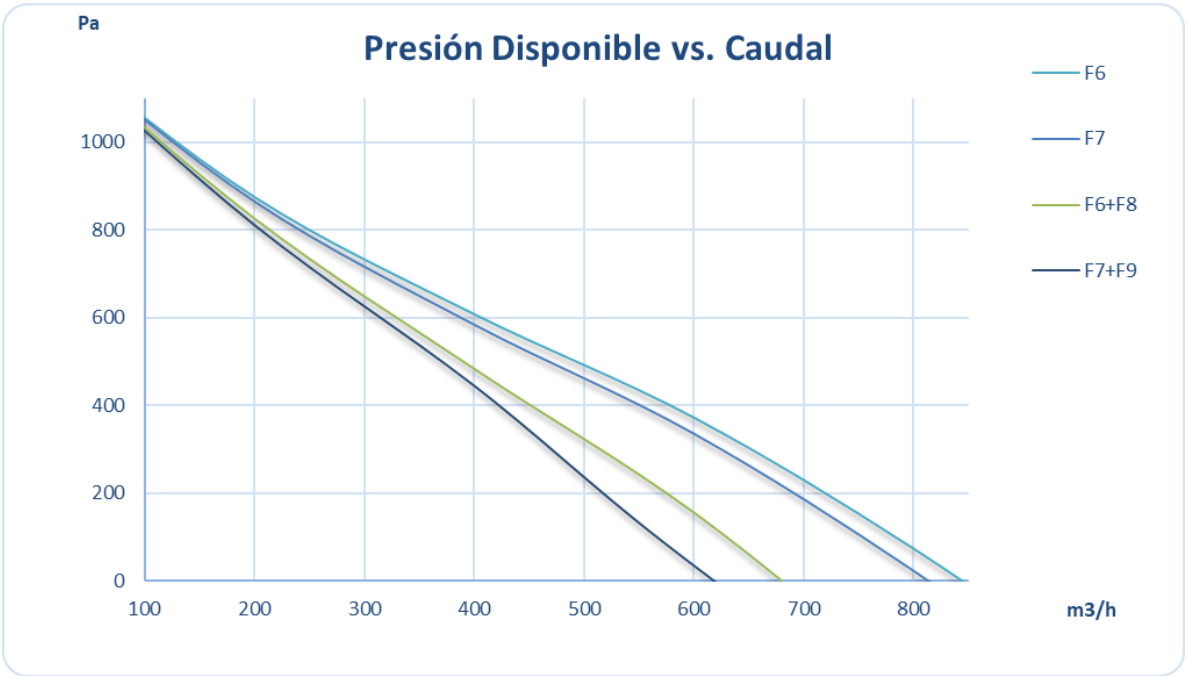

# Unidades de Filtración Serie EOS

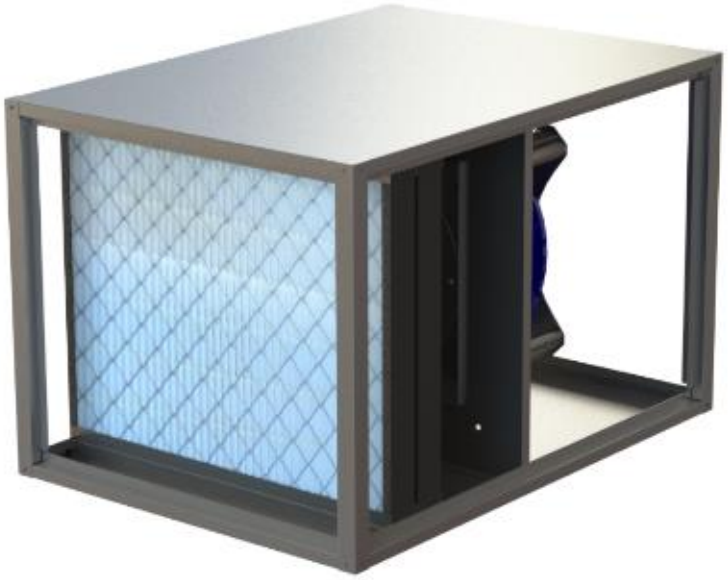

CALIDAD

PRECIO

SERVICIO

Luanju Climatización Industrial, S.L.
c/ Castaño, 2
28942 Fuenlabrada (Madrid)
www.luanju.com
Tel.: 918 140 657
luanju@luanju.com